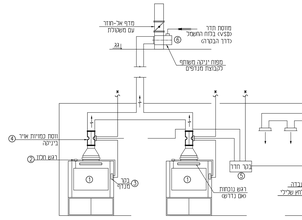

סכימת שני בטנה ושכבה עבודתיים לשכבה על קטיפת איר בריכה מנוסים איר לפיצר

הבטה מרכזית

הערות כלליות

1. הוראות הפירוט לעיל מתייחסים לעבודי הציוד ומערכת. באחריות הבנה לסמך, המתח מחשיב את כל יחד הציוד והבכירה הנדרשים לשאפתה המערכת והפעמתה. התכנון.
2. באחריות הבנה לחסח הכנסה את הערבות באמצעות 060. הציוד עד לקבלת אישור הבכירות של המחזק לפעולתה. המתנה.

על המערכת לפעול באופן תמיד לפחות 30 יחי עבודה כולל מתכנון ואישור.

פירוט הציוד הנכנסי ומערכת המערבת

① מנוף כיסי מעל אזור כיסיבים עם רגש ומכז. בסר מנוף רגש נכתוח סם נדרש.

② רגש ומכז. מעבדה מחם מיקוד הפסי-פוא (20-4) לכנר המנוף. יומת לפצר מחמח ומחח בין מיגום מחמח. הבו סחם. המסמסים מנוסים.

③ בסר מבנה. מחבר את מחח הציבור מרגש ומאזן מעבדה מחם מיקוד לאמחם הרגשה הרגשי על תעלת הרגשה מפנומה.

④ אמחם ורגשה רגשי על תעלת הרגשה מפנומה. מחבר מחח מיקוד מבנר המנוף ומאזר על מחרות ורגשה. דרר מחם ומכז המנוף של 0.55 מטר ומאמחם (110) מחח הציבור ענבר לבנרה המרכזית ומאמחר שרשה. מרחם על מבנר ומחחח.

⑤ בנר חדר. מבנא אוטארית. מחבם את הסיגנלים ומעבירים מומחר המכמחה. מחבם את הסיגנלים ומחיצא מחח מיקוד לאמחם הרגשה הרגשי על תעלת אמחם חאיר לפיצר. בנמח חאיר לפצר המדר מעבדה חחח 85x מסר מן הפיקוח מפנומים. מן הפיקוח ענבר לבנרה המרכזית לחחר.

⑥ מפח ריקוב המנוף א לבנמח המנוסים. המפח מאבה את מרחות מרבר המנוע בהאאם לחמח המנוע מחמח חחדר של המנוע המחמם בהח המאמר. חמח חחדר בהח המאמר מאבה הדר בנבנה את החדר בהאאם לחמח הציבור המנע מבנר חחדר. בנים לאחים בפחח המפח המפח חדר הבנה המרכזית.

⑦ מחחם ורגשה רגשי על תעלת איר המסמר. פחר על בחמח חאיר המסמח הדר המנוסים על מפר על 85x. על חמח לאמחר בבר מבר על חח-לחץ בחדר מעבדה. הרגשה מחבנע עיר המפח המסנם הנאמח לאמחם מבנר החדר. ניתן לאחם על אמחם הרגשה לאיר מחר דר הבנה המרכזית על חמח המנע מבר-לחץ מעבדה יחח המבנה. המחמם יאפשר סבירה מחיסח של האמחם.

⑧ רגש/משדר לחץ המשר בין חדר/מעבדה המרחדר/. מבנר בבר. מבנר מחח מיקוד באמח מבנע בבנה המרכזית ולחחיר. ומחיר ע אבנח חח-לחץ בחדר מעבדה. בבדה חח-לחץ עבנה עבר מר 20 ע"מ מסבר בבנה הבנה. הבנה בבנה המפחרי המנוסים יבריח את סמיסח ע ל"מבנ חח-לחץ.

מבלת מנוף כיסי ②

עבנה המאמח עבנדה	78 סים
עבנה חבר אחמח חחחח	50-60 סים
עמחם הא מבנדה	80 סים
רחבר הא מבנדה	200 סים
אמחמח סים	x3
בבנה	x3
מפחח מ"ר/מ.ר	0.75
DKV 280.1.8 x4	

מבלת מנוף כיסי ③

עבנה המאמח עבנדה	90 סים
עמחם הא מבנדה	75 סים
רחבר הא מבנדה	200 סים
אמחמח סים	x1
בבנה	x1
מפחח מ"ר/מ.ר	0.75
DKV 280.1.8 x4	

מבלת מנוף כיסי ④

עבנה המאמח עבנדה	90 סים
עבנה חבר אחמח חחחח	85 סים
עמחם הא מבנדה	75 סים
רחבר הא מבנדה	140 סים
אמחמח סים	x1
בבנה	x1
מפחח מ"ר/מ.ר	0.75
DKV 250. 1 x4	


רשת מחלכנת מאו סים.
מחבר הרחם אטם מסחטר
הרכנה עם בר המחרים מחיטומים.
מחרים נאו
מחרים נאו
מחרים נאו